


*Dette er forandringer på enkelte punkt innen
Norsk Standard 3420 kap. K Anleggsgartnerarbeider 2022*

Utdrag fra tabell K4. Alle tall i cm.

KD Kanter: Ved setting av kantstein i betong,
skal det være minst 10cm betong B-35, under kantstein.

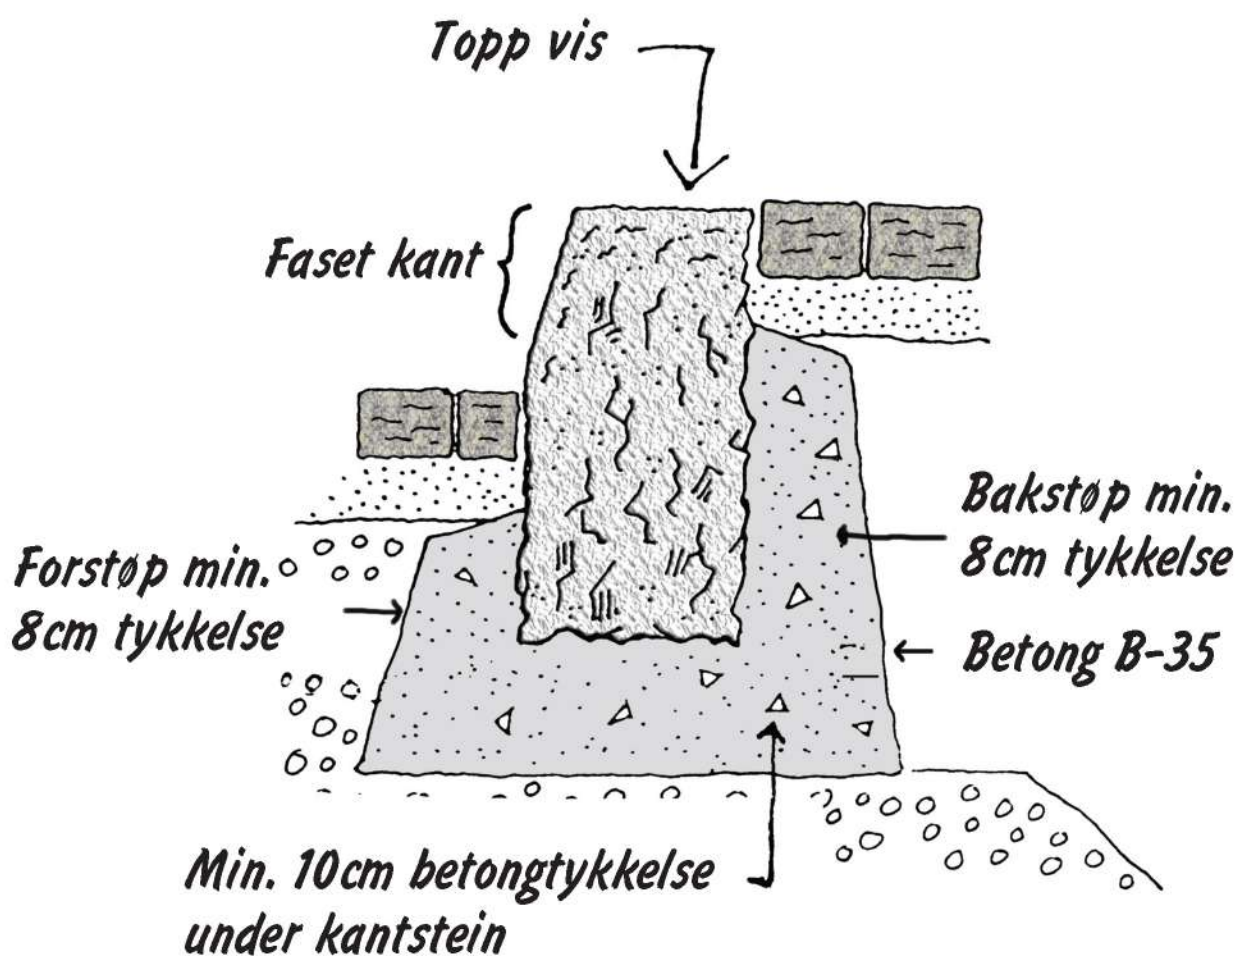

**Anbefalte lagtykkelser for jordlag over stedlig egnet undergrunnsjord
– vekstjord iht. NS 3420 kap K: 2022 KB2.2 Tabell K4**

Formål	Jordlag over stedlig egnet undergrunns jord. Se K4 og K5		Jordlag over steinfylling, berg eller tett leire, se fig K4 og figur K5	
	Vekstjord	Vekstjord	Mineraljord	Sum av vekstjord + mineraljord
Blomstereng	10	10	30	40
Grasbakke	20	20	20	40
Grasplen	20	20	20	40
Grasbane	20	20	20	40
Utplantingsplanter	20	20	20	40
Stauder og prydgas	40	40	30	70
Busker	40	40	30	70
Kombinasjons-plantinger	40	40	30	70
Trær	60	60	40	100

Vekstjorda tilpasses formålet og kan være moldfattig eller moldholdig eller begge deler fordelt på 2 lag. Vekstjordlag over 50cm bør deles i 2 lag, hvor nederste lag er moldfattig.

Prinsippskisse

- jordlag, grasdekke

Moldfattig vekstjordlag

 Egnet undergrunnsjord
eller tilført mineraljord

 Steinfylling berg,
tett leire eller grunn

Prinsippskisse

 - stauder, prydgress,
busker og trær

Moldholdig vekstjordlag

Moldfattig vekstjordlag

 Egnet undergrunnsjord
eller tilført mineraljord

 Steinfylling berg,
tett leire eller grunn
